

包装変更のご案内

生食注シリンジ「NP」

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、表題製品の変更品の出荷につきまして、既にご連絡させて頂いておりますが、
 このたび下線部の変更ロットが判明しましたので、ご案内申し上げます。
 変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

1. 変更内容

使用性向上のため、個装箱を変更します。

例) 生食注シリンジ「NP」10mL (山吹色:ロック)

変更前	変更後
 <p>変更箇所</p> 	<p>○胸部：中央にミシン目を追加しました。</p>  <p>変更箇所</p> <p>○天面：フラップにミシン目を追加しました。</p> 

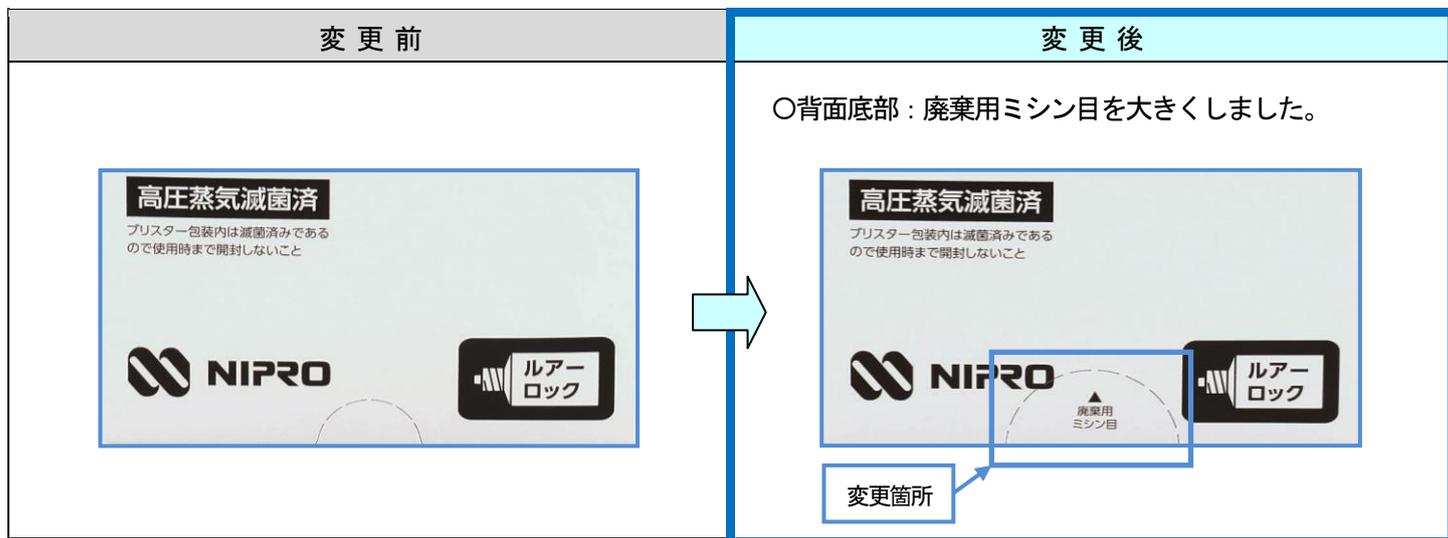

※個装箱に **包装変更品** の表示を行います。

※他の規格についても同様の変更となっております。個装箱、外装ケースのサイズに変更はございません。

2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	配色	形状	商品コード	統一商品コード	変更ロット (使用期限)	出荷予定時期	
生食注シリンジ「NP」	5mL× 10 シリンジ	山吹色	中口	12550	458-12550-8	未定	未定	
			ロック	12551	458-12551-5	未定	未定	
	10mL× 10 シリンジ		横口	12555	458-12555-3	未定	未定	
			ロック	12556	458-12556-0	19N05 (2022/08)	出荷済み	
			中口	12559	458-12559-1	19N05 (2022/08)	出荷済み	
	20mL× 10 シリンジ		横口	12552	458-12552-2	未定	未定	
			ロック	12553	458-12553-9	<u>19S06</u> (2022/11)	<u>2020年1月下旬</u>	
	5mL× 10 シリンジ		紫色	中口	12590	458-12590-4	未定	未定
				ロック	12591	458-12591-1	未定	未定
	10mL× 10 シリンジ			横口	12365	458-12365-8	未定	未定
				ロック	12366	458-12366-5	未定	未定
				中口	12369	458-12369-6	未定	未定
	20mL× 10 シリンジ			横口	12362	458-12362-7	未定	未定
				ロック	12363	458-12363-4	未定	未定

※出荷時期につきましては、若干の差異があるかと存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

※変更ロットが未定のものにつきましては、判明次第、弊社ホームページ『医療関係者の皆様へ/医薬品情報サイト』

(<http://med.nipro.co.jp/pharmaceuticals>) の「包装変更に関するお知らせ」にてご案内致します。

以上