

2022 年 5 月

ニプロ株式会社

「医薬品の封の取扱い等について」に関して

謹啓、時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、平成 30 年 8 月 1 日に厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出された（薬生発 0801 第 1 号）「医薬品の封の取扱い等について」に基づき、ニプロ株式会社の医療用医薬品について封に関する情報をホームページへ掲載することといたしました。

開封方法別に、未開封の状態、開封方法、開封後の状態を紹介しております。

今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

糊付け・テープによる封（押し開ける）

□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態

糊付け




テープ



- ・ミシン目が切れていない
- ・テープがしっかり貼付されている
- ・箱に不自然な破れがない

2 開封方法

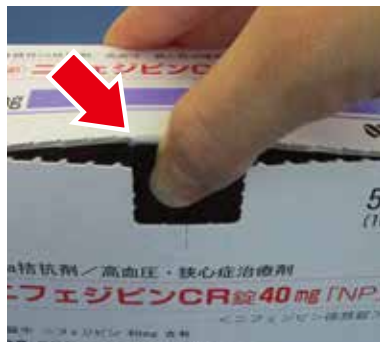

- ・開封口からミシン目に沿って押し破る

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります



- ・ミシン目が切れている



- ・テープが切れている



- ・テープが剥がれている

糊付け による封（押し開ける）※開封済み確認機能付きパッケージ


□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態



- ・ミシン目が切れていない
- ・箱に不自然な破れがない

2 開封方法

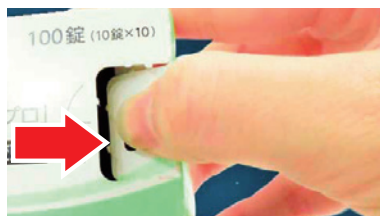

- 1.「①押す」のミシン目に沿って押し破る




- 2.「②切り取る」のミシン目に沿って破る


3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります

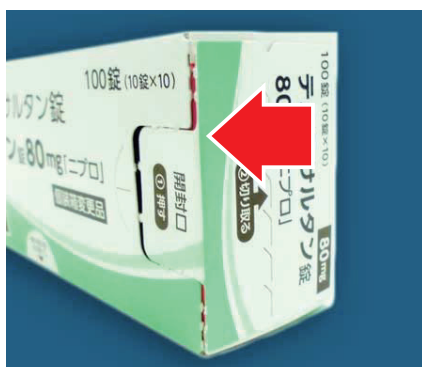

- ・ミシン目が切れている
- ・再封されている

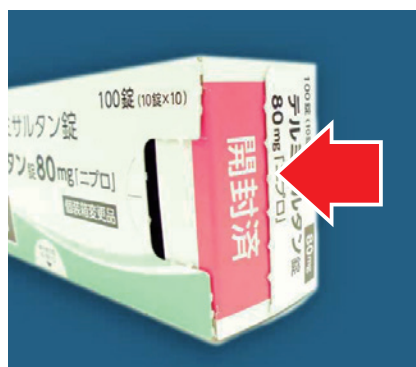

- ・「開封済」の表示が見える

糊付け による封（押し開ける） ※段ボール素材の箱


□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態



- ・ミシン目が切れていない
- ・箱に不自然な破れがない

2 開封方法

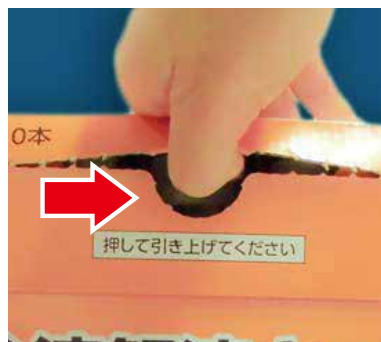

- ・開封口を押し、ミシン目に沿って破る

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります




- ・ミシン目が切れている

糊付け による封（ジッパー）


□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態

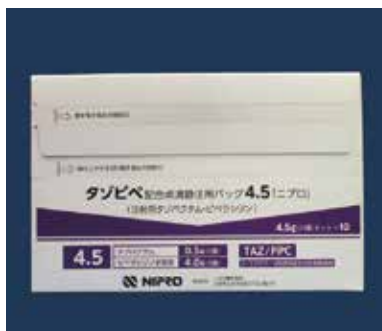

- ・ミシン目が切れていない
- ・箱に不自然な破れがない

2 開封方法

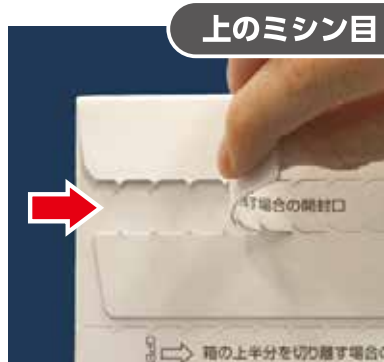


- ・開封口から、ミシン目に沿って破る

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります

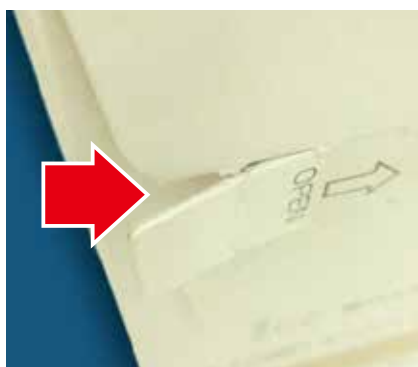

- ・ミシン目が切れている

糊付け による封（引き開ける）

□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態



- ・ミシン目が切れていない
- ・箱に不自然な破れがない

2 開封方法



- ・開封口から、ミシン目に沿って破る

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります



- ・ミシン目が切れている

糊付け による封（押した後、上下に開く） ※段ボール素材の箱

□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態



- ・ミシン目が切れていない
- ・箱に不自然な破れがない

2 開封方法



- 1.「開封口①ここを押す」から押し破る




- 2.「②矢印の方向に開く」のミシン目に沿って破る

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります

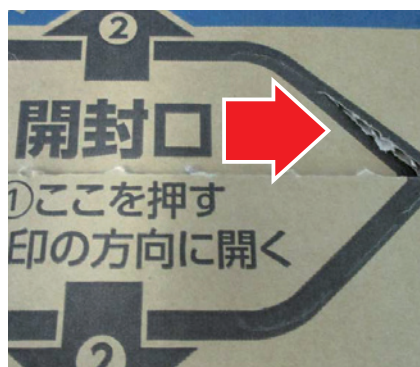

- ・ミシン目が切れている

テープによる封（引き開ける）

□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態



- ・ミシン目が切れていない
- ・テープがしっかり貼付されている
- ・箱に不自然な破れがない

2 開封方法



- ・開封口から、ミシン目に沿って引き破る

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります



- ・ミシン目が切れている



- ・テープが切れている



- ・テープが剥がれている

テープによる封（テープを剥がす） ※段ボール素材の箱

□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態



- ・テープがしっかり貼付されている
- ・箱に不自然な破れがない

2 開封方法



- ・開封口からテープを剥がす

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります



- ・テープが切れている



- ・テープが剥がれている

キャップによる封

□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態



- ・キャップの連結部分が切れていない
- ・キャップが外れていない

2 開封方法



- ・矢印の方向にキャップをまわす

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります



- ・連結部分が切れている

テープによる封 ※大容量のボトル

□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態



- ・キャップと本体にテープがしっかり貼付されている
- ・テープに不自然な破れがない

2 開封方法



① テープを剥がす



② 矢印の方向にキャップをまわす

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります



・テープが剥がれた跡がある



・テープが切れている

その他 の封（押した後、引き破る）※段ボール素材の箱

□ 未開封の確認・開封方法について

1 未開封の状態



- ・ミシン目が切れていない
- ・テープがしっかり貼付されている
- ・箱に不自然な破れがない

2 開封方法



- ・「注出口」の上部を押し破る



- ・ミシン目に沿って破る

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、開封されている可能性があります



- ・テープが切れている



- ・ミシン目が破れている